

Модуль управления МУ-1-01

Модуль **МУ-1-01** для управления бытовыми и полупромышленными системами кондиционирования LESSAR*.



Возможности:

1. Управление кондиционером по протоколу ModBus RTU (интерфейс RS-485 без гальванической развязки).
2. Управление кондиционером по протоколу ModBus TCP (интерфейс TCP/IP по Wi-Fi 2,4 ГГц).
3. Включение / Выключение кондиционера «сухим» контактом (беспотенциальным).
4. Вывод статуса «Авария» кондиционера «сухим» контактом (беспотенциальным), тип контакта — нормально замкнутый (при неисправности — размыкается).
5. Управление кондиционером через web-интерфейс.




Модуль управления **МУ-1-01** работает только с кондиционерами с поддержкой Wi-Fi-модуля **LZ-KOW***.

Модуль МУ-1-01 подключается в разъем, предназначенный для модуля LZ-KOW. Сам модуль МУ-1-01 должен быть установлен в кондиционере (или в непосредственной близости от него) таким образом, чтобы не задевать его движущие части, а также электроподключение кондиционера.

Непосредственно к самому модулю подключаются провода к соответствующим клеммам, в зависимости от использования модуля.



Схема подключения

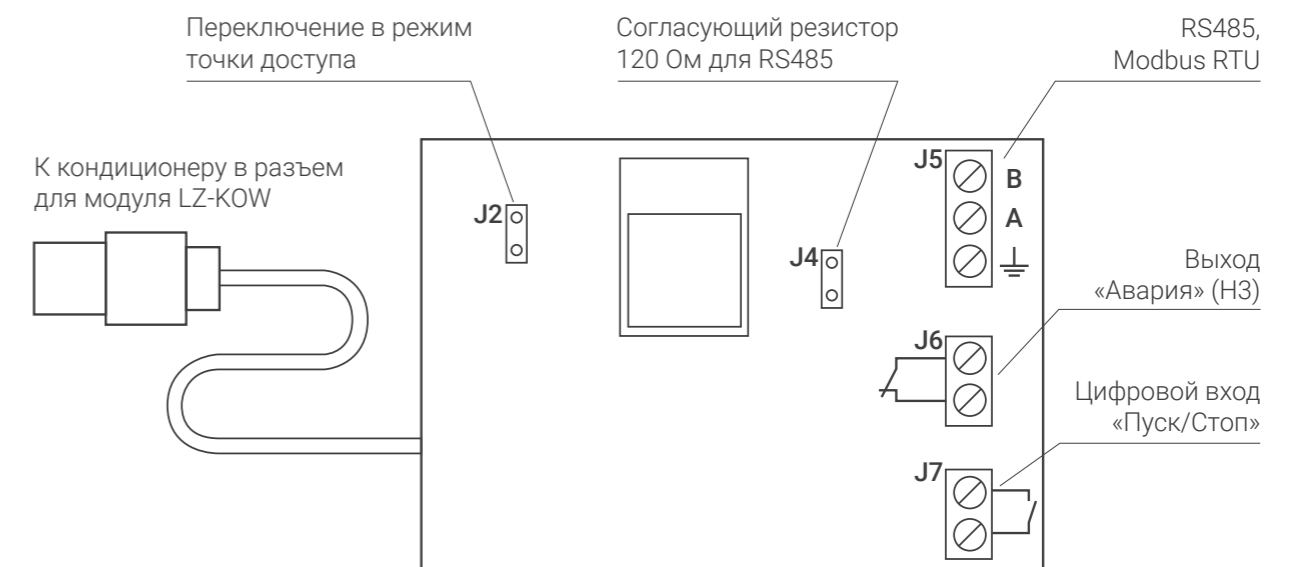

* совместимость модели перед покупкой необходимо уточнить в службе технической поддержки LESSAR.