


МОДУЛЬ УПРАВЛЕНИЯ МУ-2-01

Модуль МУ-2-01 для управления бытовыми системами кондиционирования QuattroClima*.



Возможности:

1. Управление кондиционером по протоколу ModBus RTU (интерфейс RS-485 без гальванической развязки).
2. Управление кондиционером по протоколу ModBus TCP (интерфейс TCP/IP по Wi-Fi 2,4 ГГц).
3. Включение/Выключение кондиционера «сухим» контактом (беспотенциальным).
4. Вывод статуса «Авария» кондиционера «сухим» контактом (беспотенциальным), тип контакта — нормально замкнутый (при неисправности — размыкается).
5. Управление кондиционером через web-интерфейс.

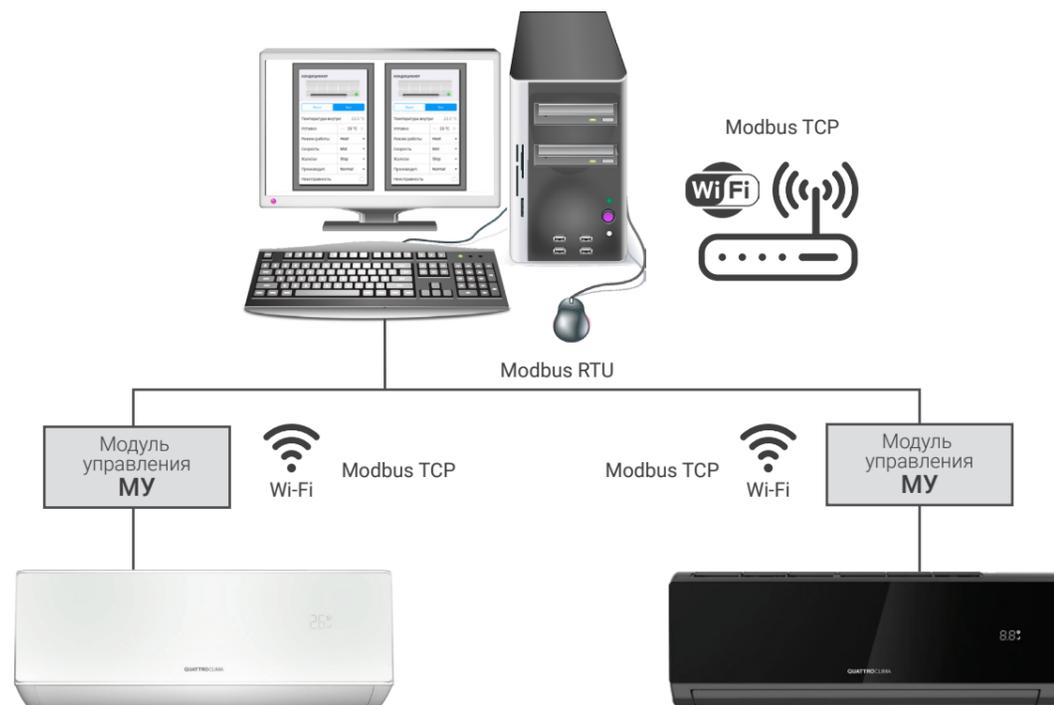

Модуль управления МУ-2-01 работает только с кондиционерами QuattroClima, оснащенными разъемом CN16 (WiFi).


Модуль МУ-2-01 подключается в разъем CN16, расположенный на плате управления внутреннего блока. Если в данный разъем подключен переходник для подключения заводского модуля WiFi, то его необходимо отключить.

Сам модуль МУ-2-01 должен быть установлен в кондиционере (или в непосредственной близости) таким образом, чтобы не задевать его движущие части, а также электроподключение кондиционера.

Непосредственно к самому модулю подключаются провода к соответствующим клеммам, в зависимости от использования модуля.



Схема подключения

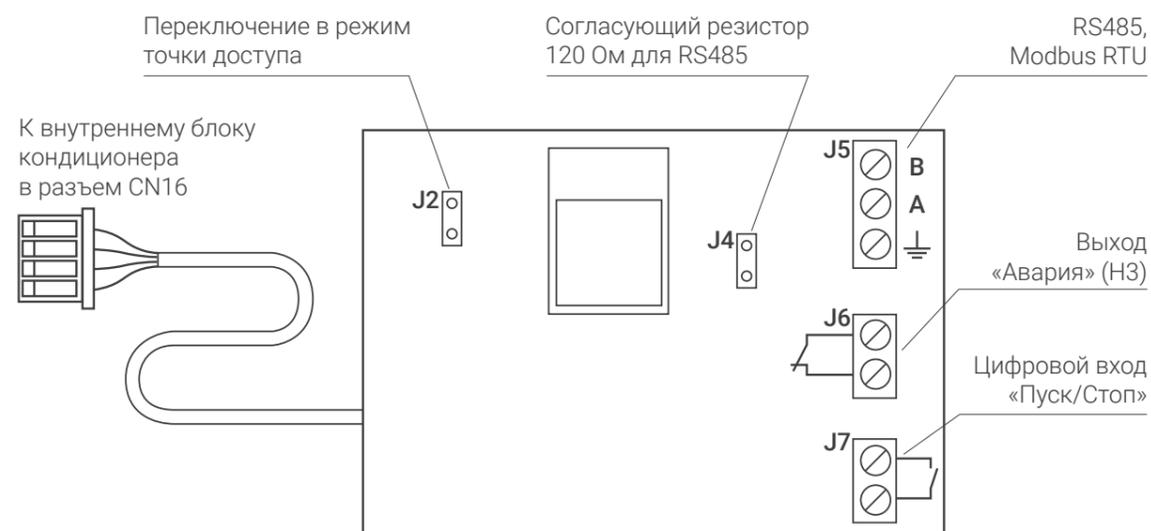

* Совместимость модели перед покупкой необходимо уточнить в службе технической поддержки QUATTROCLIMA.